



Zdjęcie miejsca włączenia nr 1

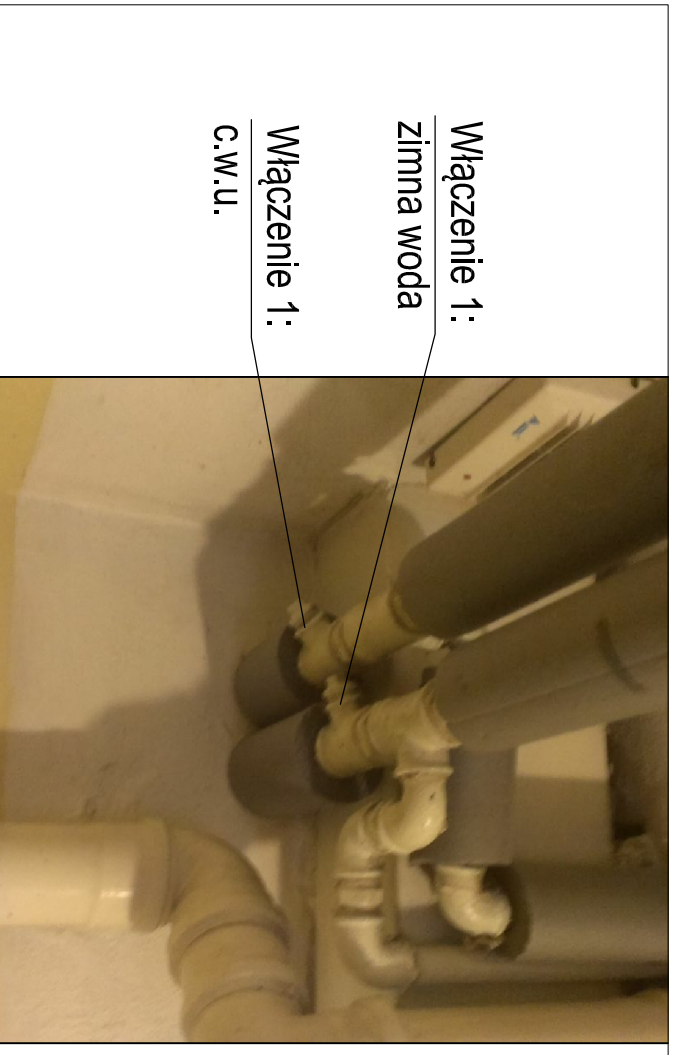

- Włączenie 1:  
zimna woda
- Włączenie 1:  
C.W.U.

### Schemat układu odcinająco - pomiarowego

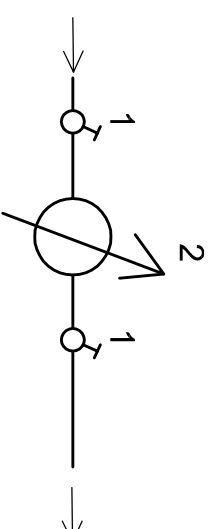

- 1: zawór kulowy z brązu do wody pitnej, GLOBO D DN20,
- 2: wodomierz JS-1,5 DN15 montaż poziomy

**LEGENDA:**

- Proj zimna woda (stal nierdzewna zaciśkanol)
- - - Proj ciepła woda użytkowa (stal nierdzewna zaciśkanol)
- · - · - Proj woda ciepła zmieszana (stal nierdzewna zaciśkanol)
- Zawór odcinający przed odbornikiem

**UWAGI:**

1. Zawory odcinające montować podtynkowo z dostępem przez drzwi czki rewizyjne.
2. Mieszacz termostatyczny wg opisu montować podtynkowo z dostępem przez drzwi czki rewizyjne. Przed mieszaczem termostatycznym zamontować zawory odcinające.
3. Umywalki dla dzieci z podłączeniem tylko wody zmieszanej.
4. Przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej montować w zabudowie lub w ścianie podtynkowo w miarę możliwości. Wystające części rur zabudować płytą GK
5. Nowe przybory sanitarne podłączać podtynkowo do istn. rur kanalizacyjnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA  
ul. Monte Cassino 51  
052) 343-27-71

OBJEKT: Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na porterze Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyżwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji.

MAZWA RYSUNKU :  
**ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WŁĄCZENIE 1**

Brzoza :  
Nazwisko :  
Podpis i data: 12.05.2014

Instalacje sanitarne		Skłoda rysunku		Nr rysunku	
Projektant	mgr inż SŁAWOMIR JAGAJŁA upr. nr ewid. KUP/0071/PWOS/07	Sprawdził	inż AGNIESZKA ŁUCZAK upr. nr ewid. KUP/0149/POOS/08	Nr rysunku	S3
Instalacje sanitarne					