





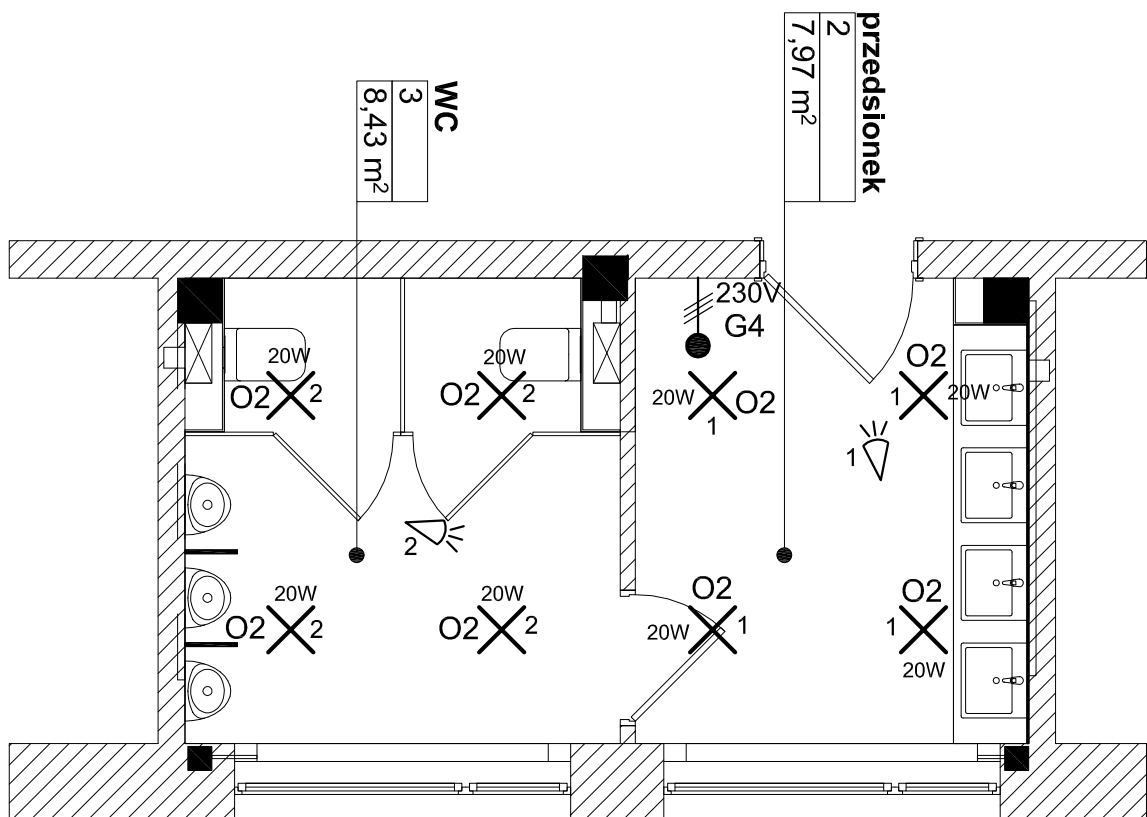


## OZNACZENIA







-  OPRAWA SUFITOWA MODENA MINI LED 20W, IK 10, IP 54
-  OPRAWA ŚCIENNA KINKIET VIP LED 19W, IP44
-  CZUJNIK RUCHU PD3, 360°, BEG
-  WYŁACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY 10A/250V
-  GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE ZE STYKIEM OCHRONNYM 16A/250V
-  WYPUST PUSZKA 230V

## RZUT I PIĘTRA SANITARIAT CHŁOPCÓW

Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powałisza 2/35		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy	Nr rys. <b>E2</b>
Treść rys.	<b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	Skala
Nazwa zadania	Remont Sanitariatów budynku dydaktycznego Bydgoszcz, ul. R. Traugutta 12	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04
Data	02-04-2015 r.	Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77




## OZNACZENIA







-  OPRAWA SUFITOWA MODENA MINI LED 20W, IK 10, IP 54
-  OPRAWA ŚCIENNA KINKIET VIP LED 19W, IP44
-  CZUJNIK RUCHU PD3, 360°, BEG
-  WYŁACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY 10A/250V
-  GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE ZE STYKIEM OCHRONNYM 16A/250V
-  230V WYPUST PUSZKA 230V

### RZUT II PIĘTRA SANITARIAT CHŁOPCÓW

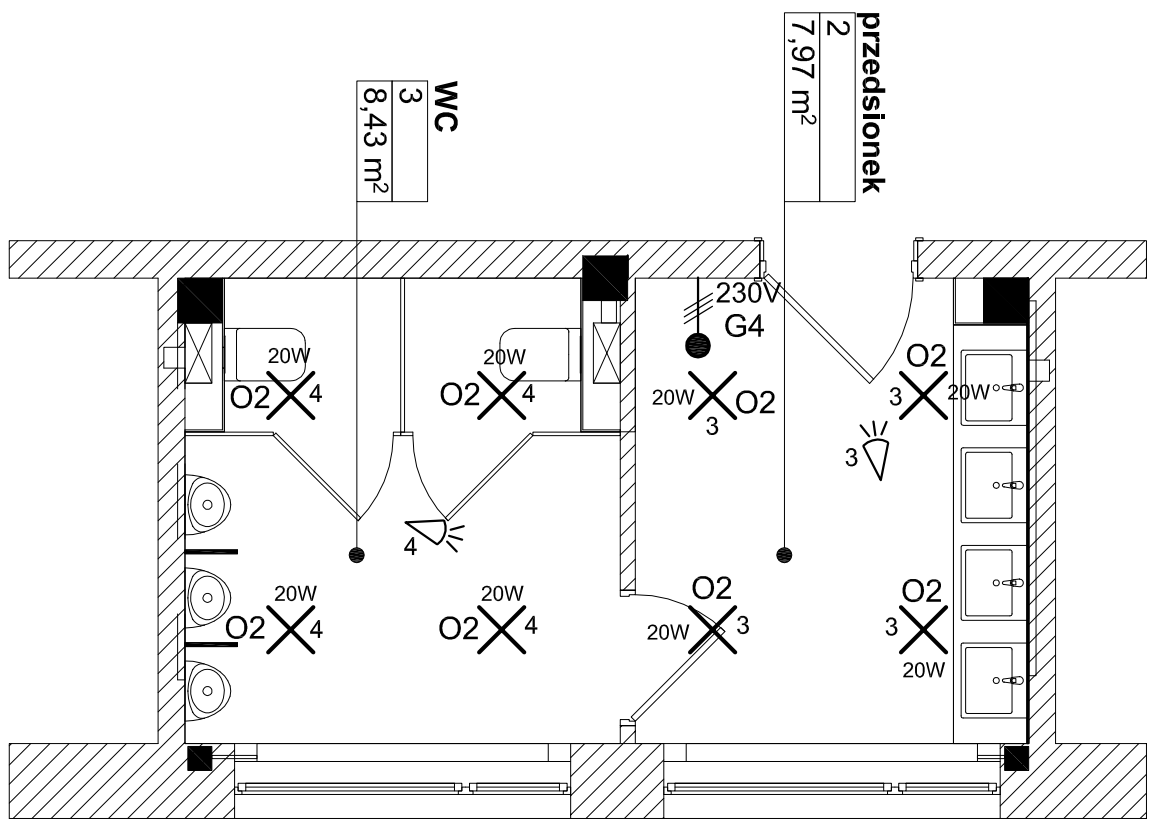Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powałisza 2/35		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy	Nr rys. <b>E4</b>
Treść rys.	<b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	Skala
Nazwa zadania	Remont Sanitariatów budynku dydaktycznego Bydgoszcz, ul. R. Traugutta 12	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04
Data	02-04-2015 r.	Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77




## OZNACZENIA







-  OPRAWA SUFITOWA MODENA MINI LED 20W, IK 10, IP 54
-  OPRAWA ŚCIENNA KINKIET VIP LED 19W, IP44
-  CZUJNIK RUCHU PD3, 360°, BEG
-  WYŁACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY 10A/250V
-  GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE ZE STYKIEM OCHRONNYM 16A/250V
-  WYPUST PUSZKA 230V

### RZUT III PIĘTRA SANITARIAT CHŁOPCÓW

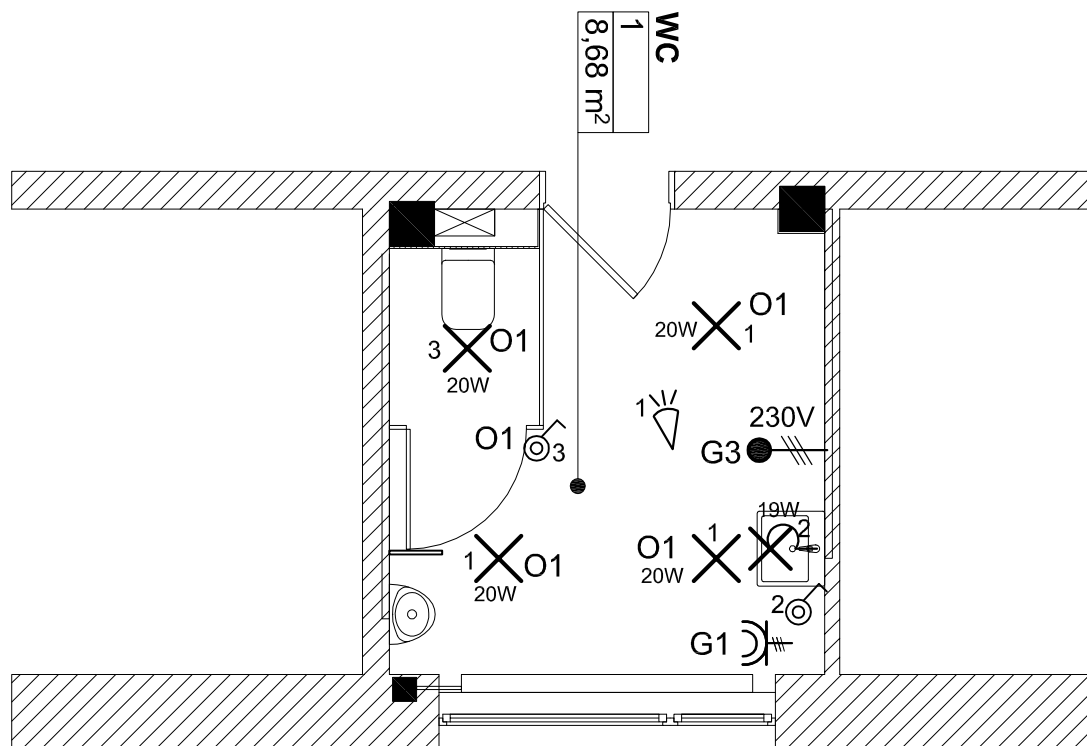Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powałisza 2/35		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy	Nr rys. <b>E6</b>
Treść rys.	<b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	Skala
Nazwa zadania	Remont Sanitariatów budynku dydaktycznego Bydgoszcz, ul. R. Traugutta 12	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04
		Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77
Data	02-04-2015 r.	




## OZNACZENIA

- 
OPRAWA SUFITOWA MODENA MINI LED 20W, IK 10, IP 54
- 
OPRAWA ŚCIENNA KINKIET VIP LED 19W, IP44
- 
CZUJNIK RUCHU PD3, 360°, BEG
- 
WYŁACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SZCZELNY  
10A/250V
- 
GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE  
ZE STYKIEM OCHRONNYM 16A/250V
- 
WYPUST PUSZKA 230V


## RZUT PARTERU SANITARIAT PERSONELU

Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powałisza 2/35		
Inwestor	Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy	Nr rys. <b>E1</b>
Treść rys.	<b>WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	Skala
Nazwa zadania	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04	
	Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77	
Data	02-04-2015 r.	

Istniejąca  
Tablica TG

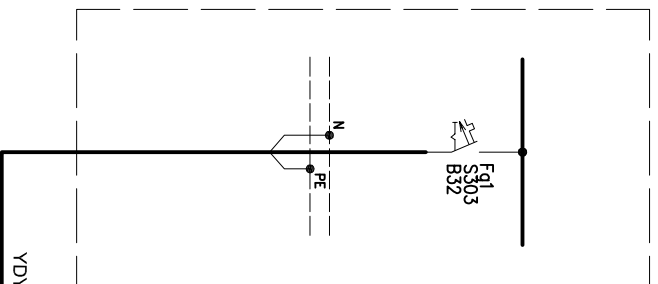

Tablica TS (sanitariatów)

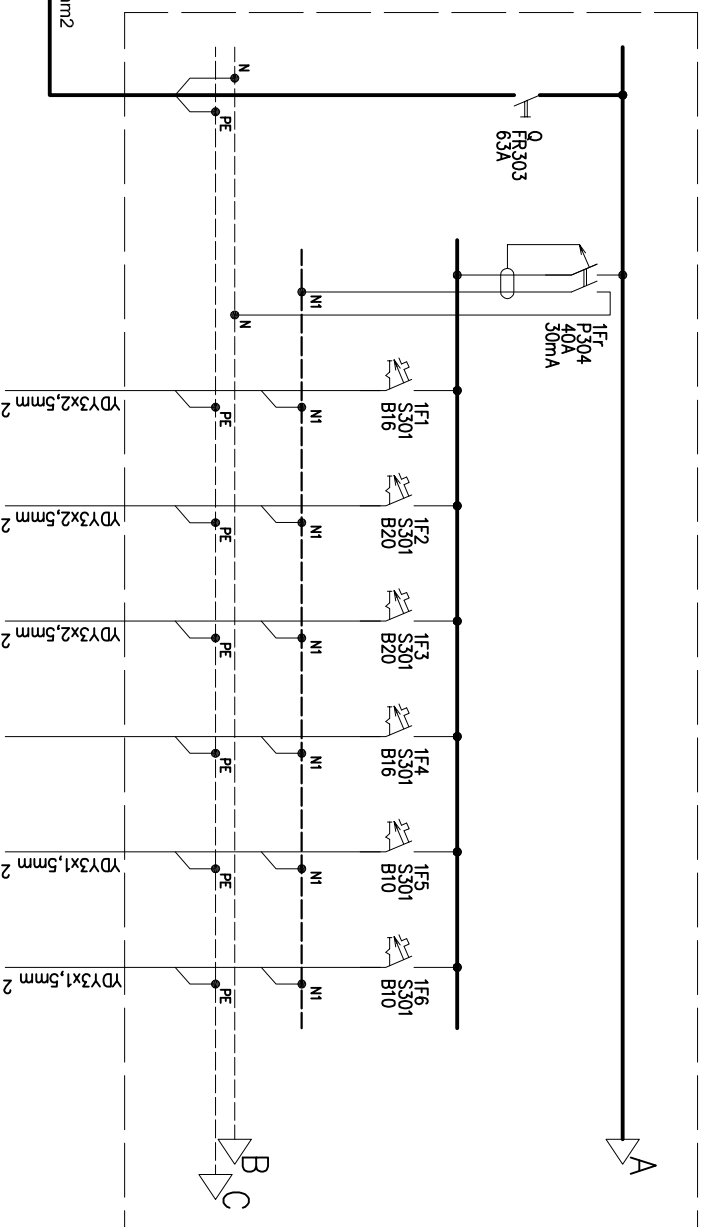

Wyłącznik różnicowo-prądowy	Obw. G1 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G3 Gniazda 230V Suszarki do ręk. do ręk.	Obw. G4 Gniazda 230V Suszarki do ręk.	Rezerwa	Obw. O1 Oświetlenie Ogólne	Obw. O2 Oświetlenie Ogólne
Moc	0,5kW	3,4kW	3,4kW		0,3kW	0,35kW


SYSTEM SIECI – TN–C

Tablica TS

Pz = 19,55kW  
Kz = 0,55  
Po = 10,8kW  
Io = 16,3A

Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powalisza 2/35		Nr rys. <b>E8</b>
Inwestor Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy		Skala
Treść rys. <b>SCHEMAT IDEOWY TABLICY TS - ARKUSZ 1/2</b>		
Nazwa zadania Remont Sanitariatów budynku dydaktycznego Bydgoszcz, ul. R. Traugutta 12		
Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04		
Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GI-III-7210/14/77		
Data 02-04-2015 r.		

Tablica TS (sanitariatów)

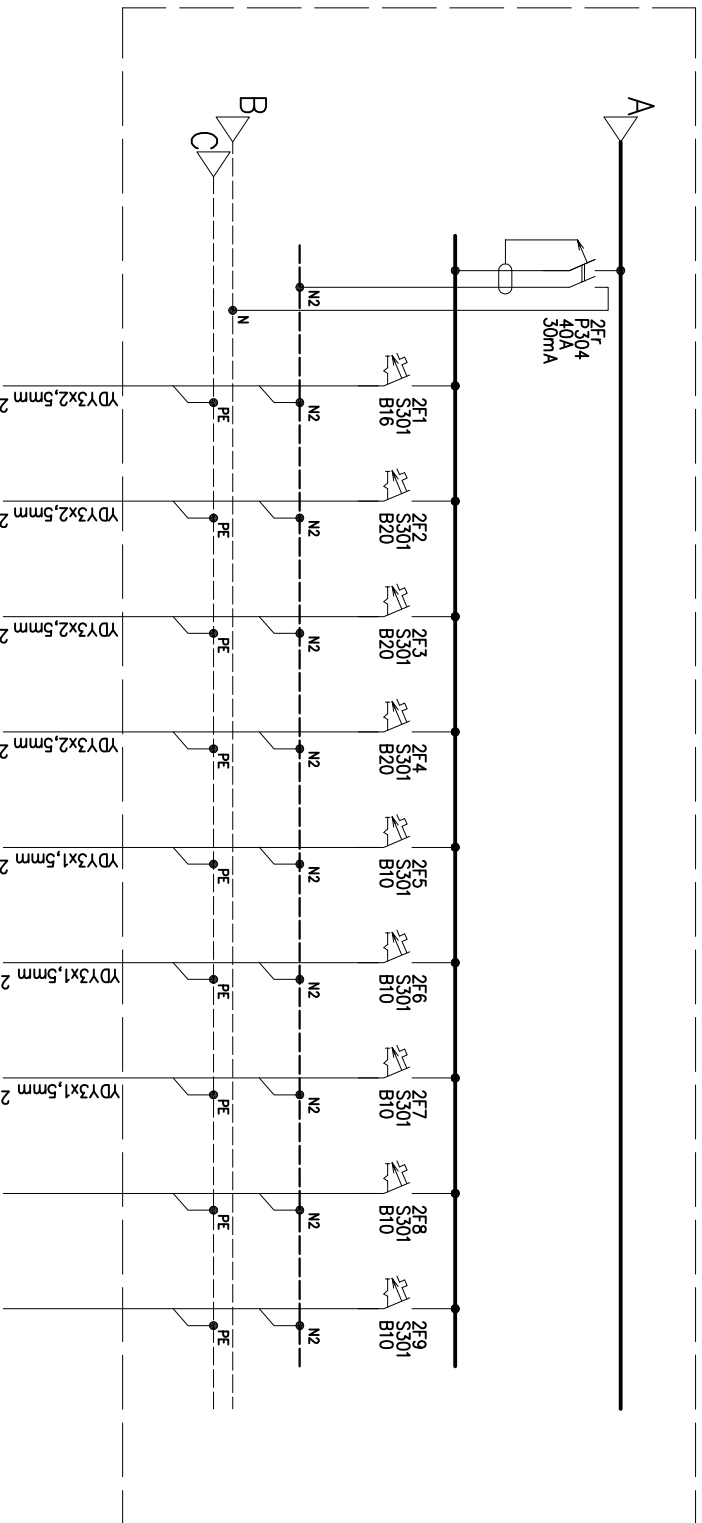

Wyłqcznik różnicowo -prqdowy	Obw. G2 Gniazda 230V Ogólne	Obw. G5 Gniazda 230V Suszarki do rqk	Obw. G6 Gniazda 230V Suszarki do rqk	Obw. G7 Gniazda 230V Suszarki do rqk	Obw. O3 Oswietlenie Ogólne	Obw. O4 Oswietlenie Ogólne	Obw. O5 Oswietlenie Ogólne	Rezerwa	Rezerwa
Moc	0,5kW	3,4kW	3,4kW	3,4kW	0,3kW	0,3kW	0,3kW		

SYSTEM SIECI – TN-C

Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD" A. Cieřa 85-791 Bydgoszcz ul. J. Powalisza 2/35		Nr rys. <b>E9</b>
Inwestor Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy		Skala
Treść rys. <b>SCHEMAT IDEOWY TABLICY TS - ARKUSZ 2/2</b>		
Nazwa zadania Remont Sanitariatów budynku dydaktycznego Bydgoszcz, ul. R. Traugutta 12		
Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP/0088/ZOOE/04		
Sprawdzający mgr inż. Roman Kemopa upr. nr GT-III-7210/14/77		
Data 02-04-2015 r.		